

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0658.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Thành Nhân
Địa điểm lấy mẫu : Xí nghiệp cấp nước Trần Đề Nam Sông Hậu, Giồng Chùa, Trần Đề, Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/12/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019(a) (c)(**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a)(**)	0	< 1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017 (c)(**)	Không phát hiện MLOD = 0,0003	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,21	0,2 - 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	1,65	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	3,45	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6.64	6,0 - 8,5	14/12/2022

- (*), (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- (**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).
- (c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường -VIMCERTS 106

- MLOD: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/The method limit of detection.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0658.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2022


TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN



ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

P. GIÁM ĐỐC

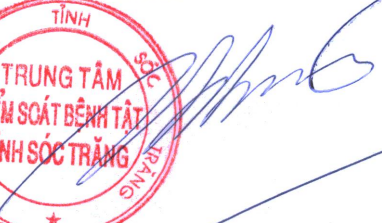


BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm

Số: 592 /XN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0659.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Thành Nhân
Địa điểm lấy mẫu : Trần Văn Phát Nam Sông Hậu, Giồng Chùa, Trần Đề, Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/11/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (c)(**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a)(**)	0	<1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017 (c)(**)	Không phát hiện MLOD = 0,0003	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,41	0,2 – 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	1,35	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	3,56	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,63	6,0 - 8,5	14/12/2022

(*), (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

(**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).

(c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường -VIMCERTS 106

MLOD: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/The method limit of detection.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0659.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2022


TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN

P. GIÁM ĐỐC



ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

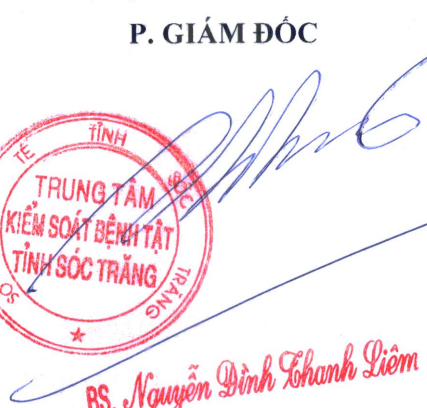


BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0660.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Thành Nhân
Địa điểm lấy mẫu : Võ Thị Phụng ấp Chợ, xã Trung Bình, TT. Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/12/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a)(c)(**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a)(**)	0	< 1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017(c)(**)	Không phát hiện MLOD = 0,0003	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,25	0,2 – 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	1,11	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	4,52	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,66	6,0 - 8,5	14/12/2022

(*). (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

(**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).

(c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường -VIMCERTS 106

MLOD: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/The method limit of detection.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0660.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Thuan

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN



BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm