

Số: 31 /XN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 0031.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
Người lấy mẫu : Dương Thị Tú Anh  
Ngày lấy mẫu : 22/3/2022  
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)  
Lượng mẫu : 500mL x 4  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	23/03/2022
2	<i>Coliforms tổng số</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	23/03/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	23/03/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,21	2	23/03/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	4,32	15	23/03/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	23/03/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,51	6,0 - 8,5	23/03/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,36	0,2 - 1,0	23/03/2022

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN CĐHA-TDCN

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2022



BS. CKII. Võ Quang Hà

Số: 32 /XN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 0032.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
Người lấy mẫu : Dương Thị Tú Anh  
Ngày lấy mẫu : 22/3/2022  
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)  
Lượng mẫu : 500mL x 4  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	23/03/2022
2	<i>Coliforms tổng số</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	23/03/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	23/03/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,17	2	23/03/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	4,09	15	23/03/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	23/03/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,57	6,0 - 8,5	23/03/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,35	0,2 - 1,0	23/03/2022

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017


**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC NGẦM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN CĐHA-TDCN

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

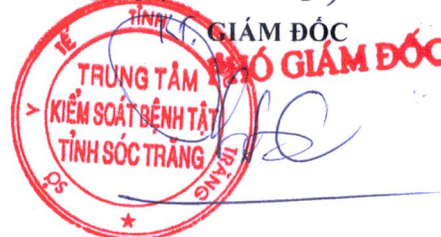

BS. CKII. Võ Quang Hà



Số: 33 /XN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 0033.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
Người lấy mẫu : Dương Thị Tú Anh  
Ngày lấy mẫu : 22/3/2022  
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)  
Lượng mẫu : 500mL x 4  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	23/03/2022
2	<i>Coliforms tổng số</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	23/03/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	23/03/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,12	2	23/03/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	3,58	15	23/03/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	23/03/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,68	6,0 - 8,5	23/03/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,33	0,2 - 1,0	23/03/2022

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN CĐHA-TDCN

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3 năm 2022



BS. CKII. Võ Quang Hà